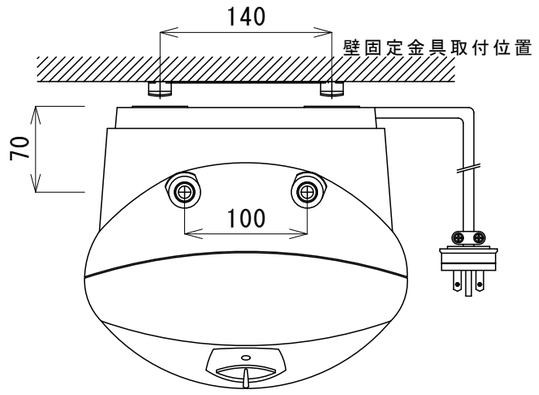

標準電源プラグ

差込型／接地２Ｐ
２５０Ｖ／１５Ａ
対応コンセント
パナソニック電工
ＷＫ３０１２相当

	離隔距離
前面	≧３００ｍｍ
左面	≧　３０ｍｍ
右面	≧　３０ｍｍ
上面	≧２００ｍｍ
下面	≧　　０ｍｍ

沸き上げ時間（目安）

	給水温度	１５℃	１０℃	５℃
設定温度	３５℃	５分	６分	７分
	５５℃	１０分	１１分	１２分
	６０℃	１１分	１２分	１３分
	６５℃	１２分	１３分	１４分
	８２℃	１６分	１７分	１８分

≪設置に関する注意事項≫
○屋外や湿気の多い場所、浴室等に設置しないでください。
○床面が濡れないように防水、排水処理を施してください。
○メンテナンススペースを確保してください。
○満水時の質量（質量＋貯湯タンク容量）に十分に耐えられるよう壁に水平に設置してください。
○湯切れを避けるため給湯口数は機器の給湯能力に見合った数にしてください。

≪電気工事に関する注意事項≫
○アース（Ｄ種接地）工事を確認してください。
○必ず電源一次側に漏電ブレーカを取付けてください。
○コンセントボックスは、機器側面から１００mm以上離してください。

≪配管工事に関する注意事項≫
○水の凍結が予想される場所では配管、逃し弁、減圧弁などの凍結処理をしてください。
○給湯配管は放熱ロスを抑えるため最長で２m以内にしてください。
○配管接続部は漏水防止のため必ずパッキンを使用してください。
○給水／給湯配管に絶縁パイプを接続してください。
○給水一次側には必ず止水栓を設けてください。
○逃し弁からの排水は、間接排水で排水してください。
○配管を施工する前に配管内を綺麗に掃除してください。
○減圧弁は流れの方向に注意して正しく接続してください。
○空気溜まりが生ずるおそれのある場合は、空気抜き弁を設置してください。

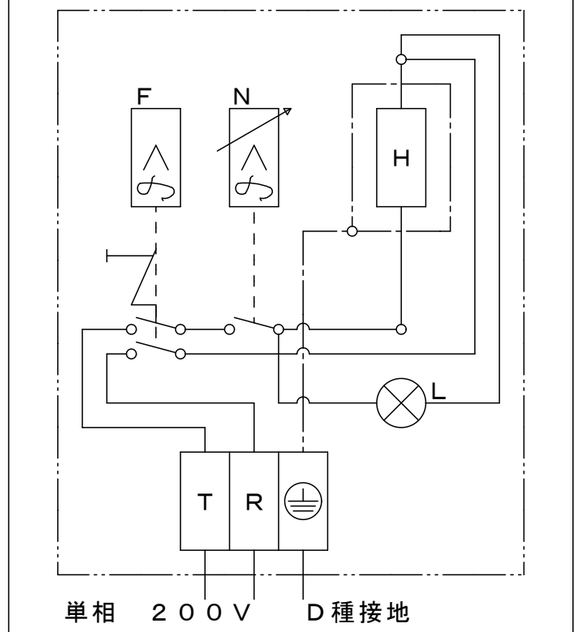

ＳＨＵ５ＳＬｉ結線図

上面図

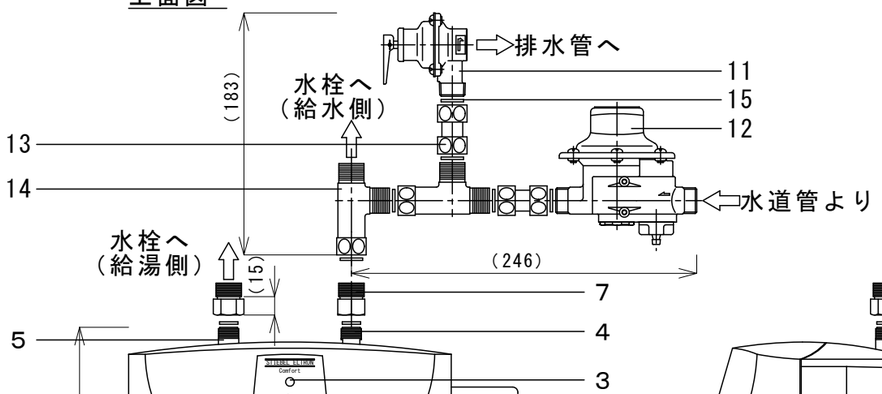

正面図

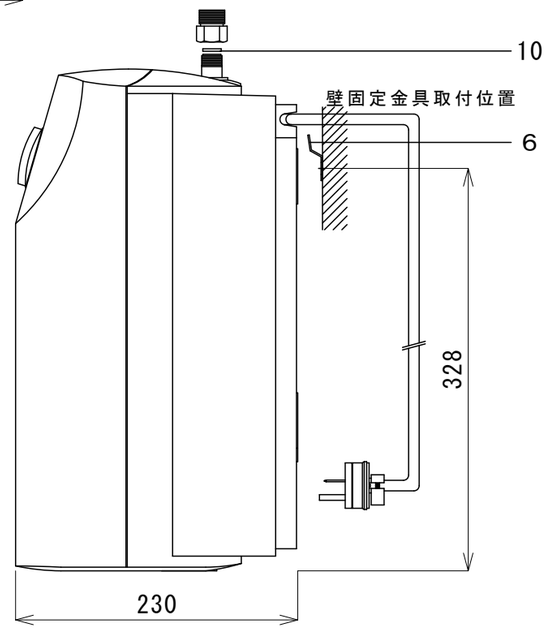

右面図

番号	名称	摘要
1	ＳＨＵ５ＳＬｉ	銅缶体
2	貯湯温度ダイヤル	３５℃～８２℃
3	通電ランプ	ヒーター通電時点灯
4	給水管接続口	１０Ａ
5	給湯管接続口	１０Ａ
6	壁固定金具	
7	異径コネクタ	１０Ａ－１５Ａ　２個
8	電源プラグ	２００Ｖ１５Ａ用
9	電源ケーブル	ＶＣＴＦ３心２mm2×１m
10	ＳＨＵ５ＳＬｉ用パッキン	１０Ａ　２個
11	逃し弁	１５Ａ　９５ｋＰａ
12	減圧弁	１５Ａ　８０ｋＰａ
13	両ナットアダプター	１５Ａ　２個
14	片ナットチーズ	１５Ａ　２個
15	配管用パッキン	１５Ａ　６個
Ｈ	ヒーター	
Ｎ	貯湯温度コントローラ	
Ｆ	過昇温防止器	１０８℃ＯＦＦ　+0℃ −6℃
Ｌ	通電ランプ	

型　式	外形寸法（mm）			電源	周波数	ﾋｰﾀｰ容量	貯湯ﾀﾝｸ容量	質量（ｋｇ）		水栓
	高さ	幅	奥行	単相		（ｋＷ）	（Ｌ）	機器	満水時	
ＳＨＵ５ＳＬｉ	４２１	２６３	２３０	２００Ｖ	５０/６０Ｈｚ	１．５	５	５．２	１０．２	先止め方式

備考	記号	図　面　来　歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
						太田	松井		青木	尺度	１：５
										日付	2016. 10. 19

御注文先	殿	納入先	殿向
名称	貯湯式小型電気温水器　ＳＨＵ５ＳＬｉ	図番	１Ａ４１６３０１Ⓐ

日本スティーベル株式会社